



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. тел: Секретарь: (863) 240-67-66

факс: (863) 280-86-69. Е-mail: gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Е-mail: logpn_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 7/1/1

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Алёнушка» г. Волгодонска,

И.О. заведующего Ивановой Кристине Сергеевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Волгодонска по пожарному надзору № 7 от 14.01.2021 года, ч.4 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая выездная проверка: с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. «15» февраля 2021 года; с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «26» февраля 2021 года начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Авдеевым Д.С. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Алёнушка» г. Волгодонска, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 10 б.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с и.о. заведующего МБДОУ ДС «Алёнушка» г. Волгодонска Иванова К.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружная пожарная лестница 3-го типа ведущая со второго этажа группы № 8 детского сада «Алёнушка», выполненная из не горючих материалов, размещена менее 1 метра до проекции оконных проемов.	Пункт 3, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.7. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	27.07.2021	
2.	Наружная пожарная лестница 3-го типа ведущая со второго этажа спортивного зала детского сада «Алёнушка», выполненная из не горючих материалов, размещена менее 1 метра до проекции оконных проемов.	Пункт 3, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.7. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	27.07.2021	
3.	Наружная пожарная лестница 3-го типа ведущая со второго этажа группы № 11 детского сада «Алёнушка», выполненная из не горючих материалов, размещена менее 1 метра до проекции оконных проемов.	Пункт 3, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.7. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	27.07.2021	
4.	Защитное покрытие от коррозий на наружной пожарной лестнице 3 типа, ведущей со второго этажа группы № 8 детского сада «Алёнушка» непосредственно наружу имеет видимые дефекты (растрескивание, сколы).	Пункт 13. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Пункт 5.5. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы	27.07.2021	

		ды испытаний».		
5.	Защитное покрытие от коррозии на наружной пожарной лестнице 3 типа, ведущей со второго этажа группы № 11 детского сада «Алёнушка» непосредственно наружу имеет видимые дефекты (растрескивание, сколы).	Пункт 13. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Пункт 5.5. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».	27.07.2021	
6.	Защитное покрытие от коррозии на наружной пожарной лестнице 3 типа, ведущей со второго этажа спортивного зала детского сада «Алёнушка» непосредственно наружу имеет видимые дефекты (растрескивание, сколы).	Пункт 13. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Пункт 5.5. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».	27.07.2021	
7.	Предел огнестойкости транзитных воздуховодов, после пересечения противопожарных преград обслуживаемых и других помещений не предусмотрен в соответствии с табл. В.1 (на транзитный воздуховод, ведущий в помещение кухни, не нанесён по всей площади воздуховода огнезащитный состав).	Пункт 13. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Часть 1, статьи 138 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приложение В, табл. В.1 СП 7 13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	27.07.2021	
8.	Руководитель объекта защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изгото-	Пункт 54. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановле-	27.07.2021	

	вителем (поставщиком), а также при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	нием Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).		
9.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 43. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	27.07.2021	
10.	На объекте детского сада «Алёнушка» допущены лица к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	Пункт 3. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	27.07.2021	
11.	Инструкция №1 (утвержденная Приказом №11 от 11.01.2021 МБДОУ ДС «Алёнушка» г. Волгодонска) о мерах пожарной безопасности разработана без учета Правил и нормативных актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности МБДОУ ДС «Алёнушка» г. Волгодонска.	Пункт 392. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	Устранено в ходе проверки	
12.	На объекте защиты детского сада «Алёнушка», дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных фактов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от	Пункт 6. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	27.07.2021	

	опасных факторов пожара на каждого дежурного.			
13.	На объекте защиты проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.	Пункт 16, подпункт о. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	27.07.2021	
14.	В учреждении не назначено приказом руководителя ответственный за эксплуатацию и содержание в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики, прошедший обучение на специализированных курсах.	Подпункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 151, Федерального закона РФ №123-ФЗ; п. 1.3.2, п. 1.4 РД 009-01-96 от 25.09.1996г.	27.07.2021	
15.	Вертикальная пожарная лестница, ведущая на кровлю, не имеет документов подтверждающих её периодическое испытание.	Пункт 13. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Пункт 6.1.4. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».	27.07.2021	
16.	Руководителем детского сада «Алёнушка» не организована проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 42. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	27.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по г. Волгодонску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы

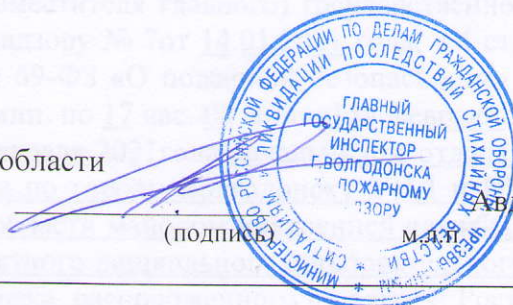

Авдеев Д.С.

« 26 » февраля 2021г

Предписание для исполнения получил:

Жел

(подпись)

и.о. заведующего
Иванова К. С.

(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » 02 20 21 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

